



Pedido de Esclarecimento (PR nº 15/2021 - SAAE LENÇÓIS PAULISTA / SP)

De: licitacao@castiron.com.br

Para: licitacoes@saaelp.sp.gov.br

Cópia:

Cópia

oculta:

Assunto: Pedido de Esclarecimento (PR nº 15/2021 - SAAE LENÇÓIS PAULISTA / SP)

Enviada em: 18/11/2021 | 14:00

Recebida em: 18/11/2021 | 14:00

em:

image001.jpg 23.83 KB

PRIMUS CAST... .pdf 258.64
KB

Bom dia,

Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do **Pregão Presencial nº 15/2021 – SAAE LENÇÓIS PAULISTA / SP**.

É solicitado no ***ANEXO I – PROPOSTA – ITEM 02***

(TAMPÃO FERRO FUNDIDO DÚCTIL 40 TONELADAS, TD 600, ARTICULADO COM ANEL ANTI-RUÍDO E TRAVA, COM PINTURA BETUME (HIDROSSOLÚVEL), CONFORME ABNT NBR 10160)

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (**ANEXO – PRIMUS**), atende ao que é solicitado no **ITEM 02** do Edital por V.Sas.?
- 2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?
- 3) O referido TAMPÃO, terá alguma **INSCRIÇÃO**?
- 4) O fornecimento do **ITEM 02** será **ÚNICA** ou **PARCELADA**?

Aguardamos um breve retorno.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,




DESCRITIVO
TAMPA: 600
BASE (ARO/TELAR): 700
PASSAGEM LIVRE: 580
ALTURA DO CONJUNTO: 80
MEDIDAS EM MILÍMETROS

CAVIDADE DE ABERTURA

DISPOSITIVO DE TRAVA

TAMPA VISTA SUPERIOR

TELAR VISTA SUPERIOR

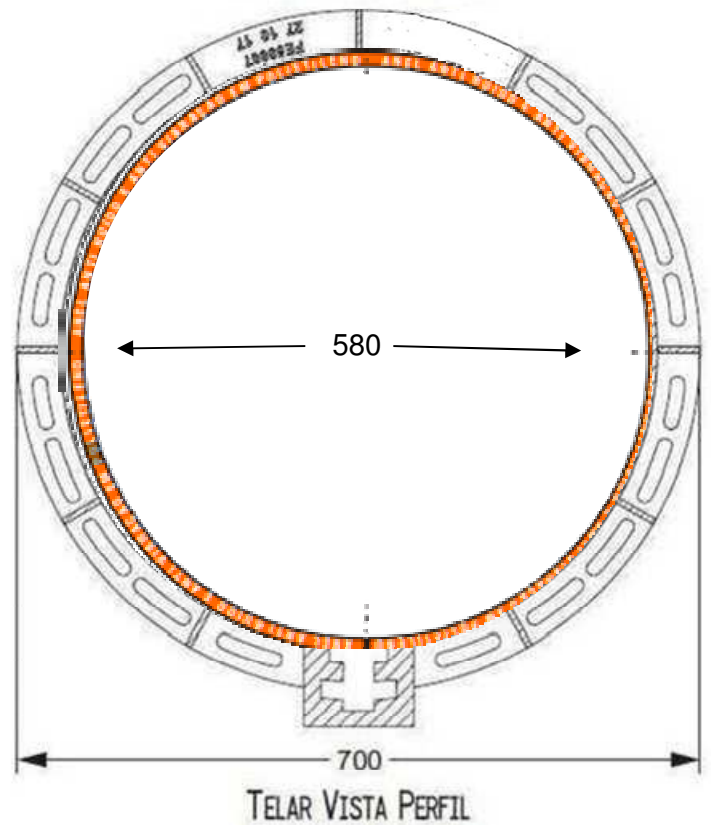

CARGAS DISPONÍVEIS
CL 35
CL125
CL300
D 400
E 600



CAST IRON COMERCIAL EIRELI EPP

**TAMPÃO CIRCULAR
600MM ARTICULADO COM
ANEL DE POLIETILENO**

RICARDO CÂMARA

APROVADO

REV. 2

1:6

2020-07-15



ESCLARECIMENTO

PREGÃO Nº 15/2021 - PROCESSO Nº 21/2021

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de diversos tubos PVC, PEAD e tampões de ferro fundido, para utilização em serviços de manutenções diversas nas redes de água e esgoto, pelo período de 06 (seis) meses, de acordo com as necessidades da autarquia, conforme quantidade e especificação descrita no Anexo I do Edital.

Esclarecimento ao Edital da licitação em epígrafe, proposto por “Ricardo Ortiz | Cast Iron Comercial Eireli EPP”, datado de 18/11/2021, recebido via *e-mail*.

Diante do requerimento de esclarecimento, abaixo:

“Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do Pregão Presencial nº 15/2021 – SAAE LENÇÓIS PAULISTA / SP:

É solicitado no ANEXO I – PROPOSTA – ITEM 02 – TAMPÃO FERRO FUNDIDO DÚCTIL 40 TONELADAS, TD 600, ARTICULADO COM ANEL ANTI-RUÍDO E TRAVA, COM PINTURA BETUME (HIDROSSOLÚVEL), CONFORME ABNT NBR 10160

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (ANEXO – PRIMUS), atende ao que é solicitado no ITEM 02 do Edital por V.Sas.?*
- 2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?*
- 3) O referido TAMPÃO, terá alguma INSCRIÇÃO?*
- 4) O fornecimento do ITEM 02 será ÚNICA ou PARCELADA”*

Conforme verificado com o setor técnico da autarquia, temos a esclarecer o que segue:

Por se tratar de um tampão para os poços de inspeção de redes de água e esgoto, entendemos que não há prejuízo no fato do tampão em questão apresentar dimensão de 580mm livre, desde que seja mantida a classe de resistência de **400kN**.

Não é solicitada nenhuma inscrição específica.


Uma vez que a Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, é previsto que sejam realizados 02 (dois) pedidos de 60 (sessenta) peças cada dentro deste período.

Quanto às fotos solicitadas dos itens utilizados atualmente, seguem abaixo:



Esclarecidos os pontos, deverá ser dada ciência do esclarecimento ao requerente, bem como ser disponibilizado junto ao Edital para que os licitantes tomem conhecimento.

Lençóis Paulista, 18 de novembro de 2021.


PATRÍCIA DE SOUZA
- Pregoeira/SAAE-LP-